



Vaillant GmbH

CH- 8953 Dietikon
www.vaillant.ch

Tel. 044 / 744 29 19
info@vaillant.ch



Vaillant GmbH

CH- 1752 Villars-sur-Glâne

Tel. 026 / 409 72 10
romandie@vaillant.ch

Legende

Text	Pfad	Text	Pfad

	Datum	Gezeichnet	
Änderung	Datum	Visum	Auftrag Nr.


Fortsetzung von Seite 1

Blatt von Schemaseiten	
2 VON 4	
Schema Nummer	Index
001_D	-

Interne Heizungspumpe !


Nennwassermenge bei (delta T = 20 K)

- VC 146/5-5 p (510 l/h bei 250 mbar, int. Exp.- gefäss 10 L ?!) Abgasstutzen LAS 60/100 Ø
- VC/VCW 206/5-5 p (770 l/h bei 250 mbar, int. Exp.- gefäss 10 L ?!) Abgasstutzen LAS 60/100 Ø
- VC/VCW 266/5-5 p (1030 l/h bei 250 mbar, int. Exp.- gefäss 10 L ?!) Abgasstutzen LAS 60/100 Ø

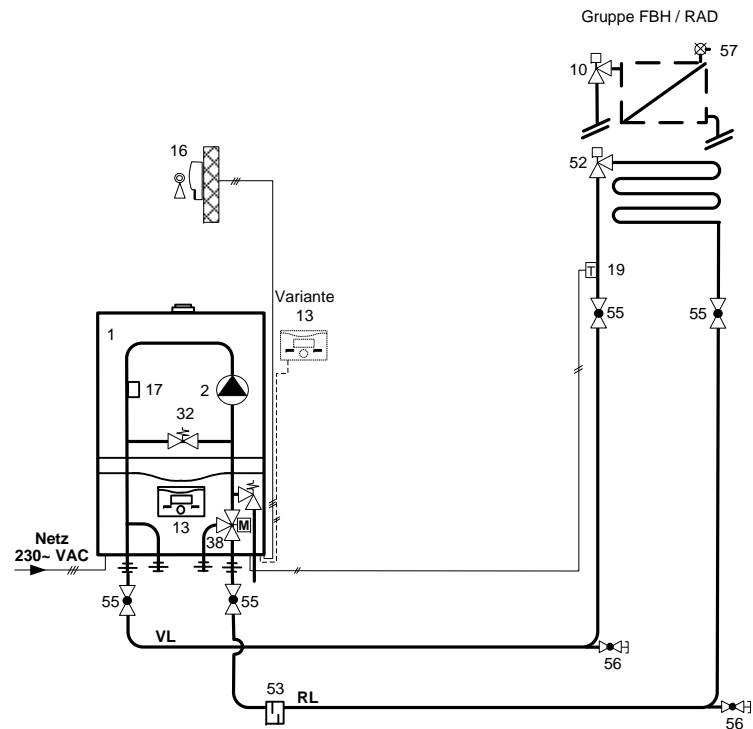

1 VC/VCW ecoTEC plus 5-5

Achtung ! Relais-Kontaktbelastung max. 2 Ampere

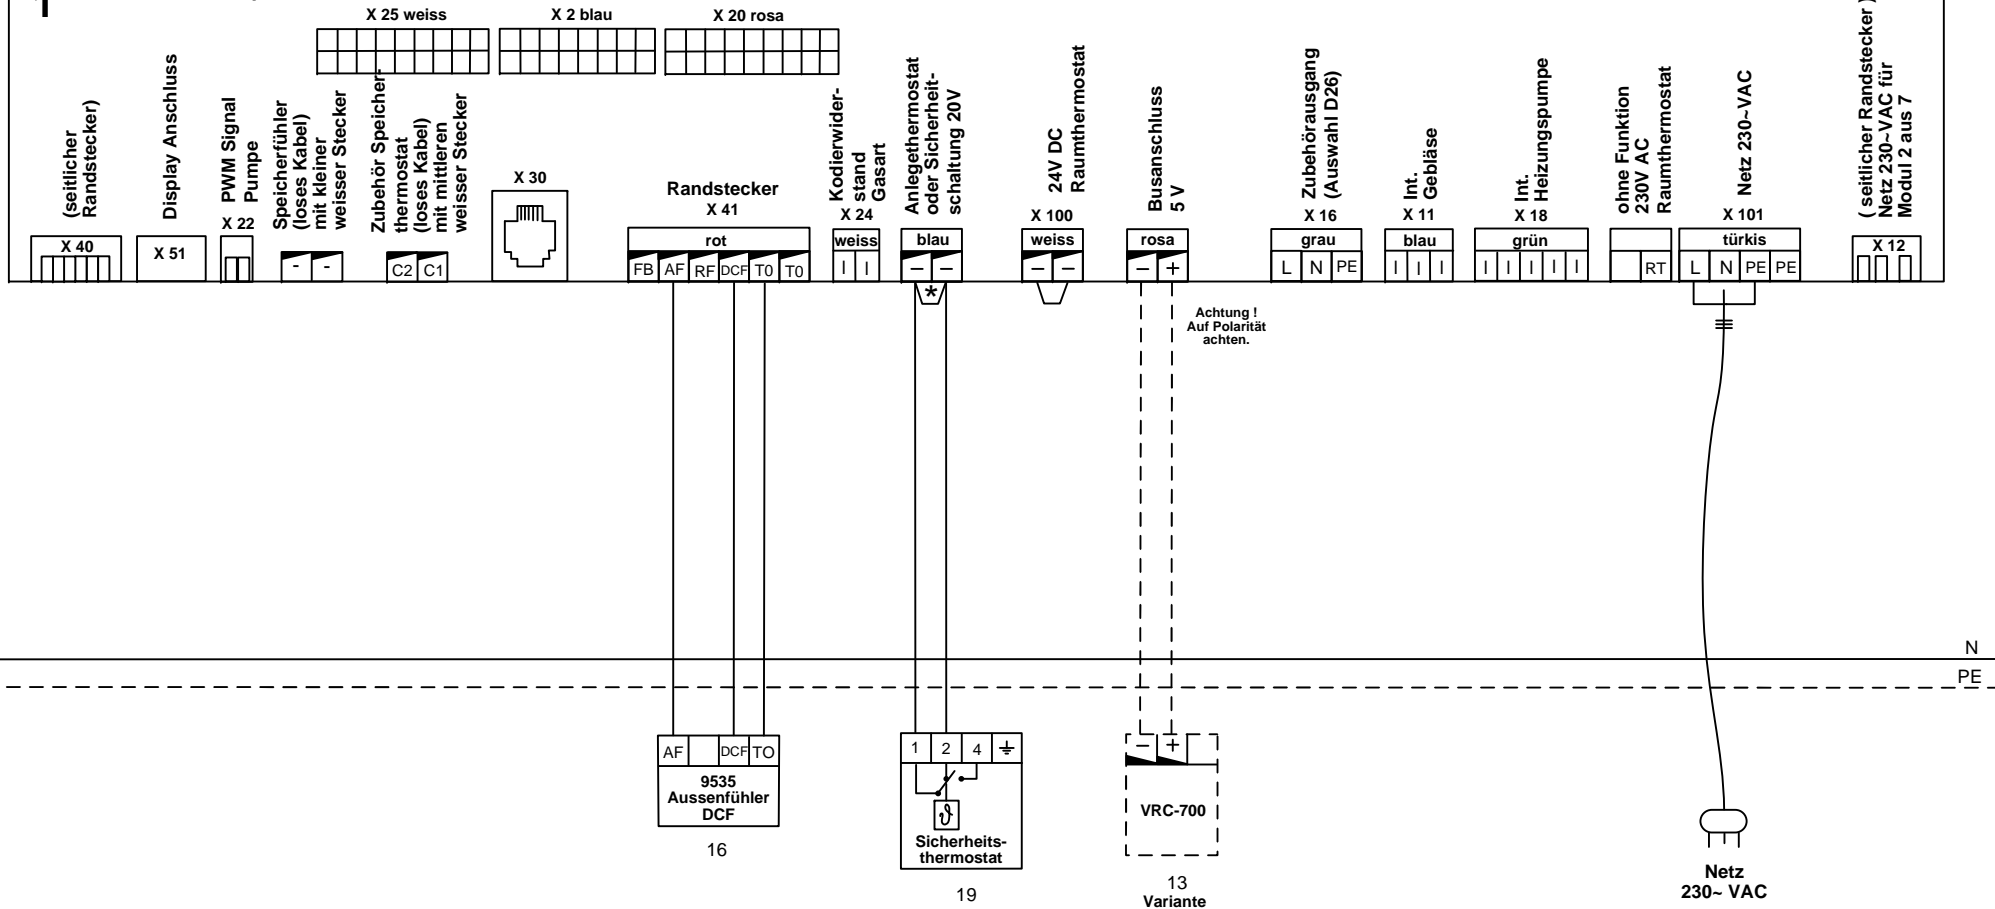

* Wichtig !
Brücke entfernen bei einem Anschluss von,
- STB = FBH
- ext. Abgas STB
- Gasdruckwächter
- Kondensatförderpumpe
- Wassermangelsicherung usw.